



GAVASA
Instrumentación y control industrial

C/ Resina 22-24 Nave 10-B
28021 Madrid
Telf: 91 723 09 30
Fax: 91 796 13 47
E-mail: comercial@gavasa.com
Http: //gavasa.es



DETECTOR DE FUGAS



SLD-300

MANUAL DEL USUARIO

Detector de fugas de refrigerante semi-conductor SLD-300

Contenidos:

1. Descripción general	pág. 2
2. Características principales	pág. 2
3. Colocación y carga de las baterías	pág. 3
4. Características de funcionamiento	pág. 4
4.1 Indicador de tensión de la batería	pág. 4
4.2 Circuito automático/ Característica de reinicio	pág. 4
4.3 Ajuste de sensibilidad	pág. 5
4.4 Indicador de estado del sensor	pág. 5
4.5 Alarmas visuales /auditivas – Modo mudo	pág. 5
5. Funcionamiento.	pág. 5
6. Método de detección.	pág. 6
7. Mantenimiento.	pág. 7

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

SLD- 300 ofrece la mayor sensibilidad y la respuesta más rápida de un detector de refrigerante portátil disponible en el mercado. Se consigue a través del empleo de un sensor semiconductor de alta sensibilidad combinado con un circuito controlado a través de un microprocesador sofisticado.

Además del rendimiento supremo y ventajas funcionales, ofrece una forma diseñada única para proporcionar gran facilidad de uso y comodidad.

2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Tipo de sensor: sensor semi-conductor
- Sensibilidad mínima: 2g/año (R134a)
- Tiempo de respuesta: <2s
- Temperatura ambiental: 0°C – 50°C; humedad: < 80% RH (no condensada)
- Aplicación de refrigerante: Responderá a todos los refrigerantes halogenados, incluidos cloro y flúor. Esto incluye, pero no se limita a:


CFCs p.ej. R12, R11, R500, R503, etc

HCFCs p.ej. R22, R123, R124, R502, etc.

HFCs p.ej. R134a, R404a, R410a, R125, etc.

- Método display: luz indicadora LED roja y azul
- Reinicio una pulsación y sensibilidad ajustable siete niveles
- La bomba mecánica responde inmediatamente y extrae de los gases de interferencia
- Indicador nivel de batería
- Indicación de fallo del sensor
- Baterías recargables 3.7 V/Li/2200 mAh
- Diseño único
- Sensor inoxidable flexible

Partes del detector:

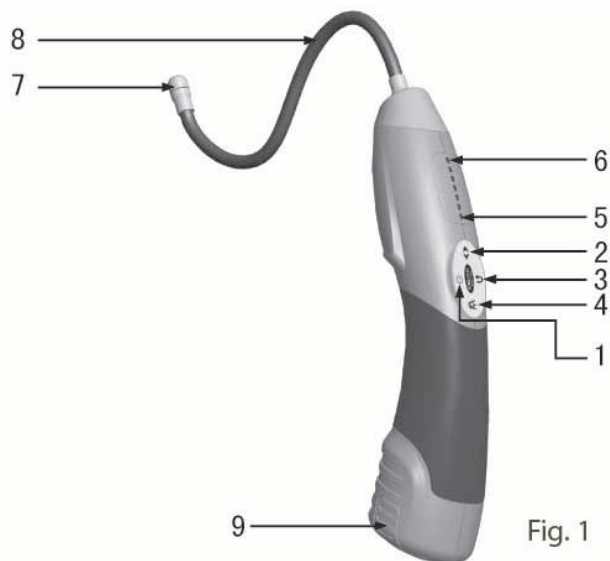

1. Tecla de encendido / apagado
2. Tecla de sensibilidad: alta / baja
3. Reinicio
4. Alarma
5. Indicador de tensión batería
6. Indicador visual del tamaño de fuga
7. Sensor
8. Sonda flexible
9. Entrada cargador (hembra)
10. Pack de batería

3. COLOCACIÓN Y CARGA DE LAS BATERÍAS

Extraiga la batería e introdúzcala en el compartimento de baterías del detector, teniendo en cuenta la orientación correcta (vea Fig. 2).



Aviso: para evitar daños personales, no utilice este detector de fugas en una atmósfera explosiva o combustible. El sensor y la sonda miden las condiciones atmosféricas y medioambientales. Funciona con temperaturas altas. El resultado es una mezcla de aire caliente y gas combustible que puede explotar.

Precaución: para evitar daños en el equipo, cargue las baterías sólo en temperaturas entre 10°C y 40°C. Cargar las baterías fuera del rango de esta temperatura puede causar daños permanentes a la batería.

Carga de las baterías

En modo apagado:

Una vez el pack de baterías se ha instalado, conecte el cargador de batería en una salida en la pared y conecte el JACK del cargador a la unidad (vea Fig. 3). Cuando esté correctamente conectado, el primer LED indicará el estado de la carga.

Azul intermitente: batería cargando

Azul permanente: batería cargada por completo

Consejo: si se carga en modo apagado, el detector de fugas no se pone en marcha.

En el estado encendido:

Conecte el cargador, las siete luces azules de indicación LED serán constantes.

Nota: se sugiere cargar baterías cuando el detector esté apagado.

Si las baterías son nuevas o están descargadas totalmente deben cargarse por completo en aproximadamente seis horas. Una vez el LED indique que la batería está cargada, la unidad está lista para funcionar.

4. CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO:

Esta unidad incluye características de funcionamiento destinadas a aumentar el rendimiento y simplificar la interfaz del usuario. Vea Fig. 1 para familiarizarse con los indicadores y controles de teclado.

4.1 Indicador de tensión de las baterías

El indicador de tensión de la batería permite al usuario comprobar el nivel de batería en todo momento. El primer LED en la parte inferior es un indicador de estado de batería “inteligente” y permanecerá encendido siempre que la unidad esté encendida y haya completado el calentamiento. El LED iluminará en uno de los tres colores para indicar la batería del nivel de tensión de batería:

Si el LED es azul, las baterías están completamente cargadas

Si el LED es morado, las baterías tienen suficiente tensión para funcionar

Si el LED es rojo, las baterías deben recargarse inmediatamente para evitar un rendimiento con errores o interrupción del funcionamiento

4.2 Característica de circuito automático o de reinicio

La característica de la unidad Circuito Automático y de reinicio que establece la unidad para ignorar concentraciones ambientales de refrigerante.

El circuito automático- una vez la unidad se enciende y calienta, ésta se autoajusta automáticamente para “ignorar” el nivel de refrigerante. Solamente en caso de que el nivel de concentración sea superior a este nivel, la alarma se disparará.

Nota: Ya que esta característica hace que la unidad no tenga en cuenta el refrigerante en el extremo del sensor después de completar el calentamiento, la unidad debería encenderse y calentarse con aire frío.

La característica reinicio: el reinicio de la unidad durante el funcionamiento hace una función similar; programa el circuito para ignorar el nivel de refrigerante. Cada vez que pulsa (y suelta) la tecla de reinicio, la unidad ajusta su rango para detectar el nivel por encima de la concentración estándar. Al aproximarse a una fuga grande y pulsando “RESET” cada vez que se indica una detección completa, el usuario puede encontrar el origen de la fuga. De igual modo, la unidad puede cambiarse a aire fresco y reiniciar para obtener sensibilidad máxima.

Reiniciar la unidad cuando no hay refrigerante (aire fresco) permite detectar cualquier nivel por encima de cero. Si necesita reiniciar la unidad, pulse la tecla de reinicio. Cada vez que pulse esta tecla, todos los LEDs mostrarán el color morado durante 3 segundos para confirmar la acción de reinicio.

4.3 Ajuste de sensibilidad

La unidad tiene siete niveles de ajuste de sensibilidad. Cuando encienda la unidad, estará configurada en la posición de sensibilidad más baja.

Para cambiar el grado de sensibilidad de la unidad, pulse la tecla “Sensitivity” y el LED se iluminará en azul. El número de LEDs iluminados indicará el nivel de sensibilidad. Por ejemplo, si hay 5 luces LED, representa que la sensibilidad del detector está ajustada en el quinto nivel. La sensibilidad de siete niveles puede ajustarse a la circulación en tiempo real.

El sonido de **BIP** estándar también es una indicación del nivel de sensibilidad:

- en sensibilidad ALTA, la unidad emite **BIPS** de alta frecuencia y en sensibilidad baja, la unidad emite **BIPS** de baja frecuencia.

4.4 Indicador del estado del sensor

El circuito de la unidad puede diagnosticar automáticamente e indicar el estado del sensor. Siempre que se encienda la unidad, el circuito automáticamente percibe la condición del sensor y puede detectar defectos en éste.

La indicación del sensor defectuoso:

Si el circuito detecta que el sensor está defectuoso o no hay sensor, los siete LEDs parpadearán en rojo y azul alternativamente, y emitirán un BIP de alta frecuencia.

4.5 Alarmas visibles/auditiva- modo mudo

Las unidades disponen de dos características de indicaciones de alarmas primarias (sonido de alarma interno y siete LEDs visuales rojos). Cuando detecte la fuga, los LEDs se iluminarán en rojo. El número de luces de la parte inferior indican el nivel de fuga.

Puede elegir activar tanto las alarmas visuales como auditivas o utilizar sólo las visuales. Cuando encienda la unidad, ambas se activan. Si quiere cancelar la alarma auditiva, pulse la tecla de alarma. El altavoz interno quedará en silencio. La fuga será indicada únicamente por el LED de la pantalla. Pulse la tecla Alarma nuevamente y se reactivará el altavoz interno.

5. FUNCIONAMIENTO

5.1 Pulse y suelte la tecla ON/OFF para encender la unidad.

5.2 El detector empezará a calentarse. El LED se ilumina en morado, desde abajo. El tiempo de calentamiento es alrededor de 60 segundos.

5.3 Después del calentamiento, la luz de la parte de abajo estará encendida (indicador de tensión de batería) y emitirá *bips* constantes, indicando que la unidad está lista para su uso. El primer LED muestra la tensión de batería, como se menciona más arriba.

5.4. Ajuste el nivel de sensibilidad según la demanda del usuario, tal y como se describe en la Sección de Ajuste de Sensibilidad.

5.5 Inicio de la búsqueda de fugas: Mueva el extremo de la sonda hacia la fuga sospechada. El sensor flexible puede proporcionar acceso a áreas menos accesibles.


NOTA: Si la unidad ya ha prestado servicio antes, compruebe que el extremo de la sonda no está obstruido con suciedad, grasa, etc.

5.6 Si detecta un refrigerante, la unidad comienza a emitir la alarma (el tono audible será cada vez más rápido y se encenderá el LED). Cuanta más concentración detectada haya, mayor será la alarma, y se encenderán más luces LED.

5.7 Si la alarma ocurre antes de encontrar el origen de la fuga, puede usar la tecla Reset, tal y como se describe en la sección de "Reinicio de características". La unidad puede reiniciarse tantas veces como sea necesario encontrar el origen de la fuga. Se recomienda esperar unos diez segundos para detectar la fuga después de haber pulsado la tecla de reinicio.

6. MÉTODO DE DETECCIÓN:

En cuanto al método de detección, vea la Figura 4.

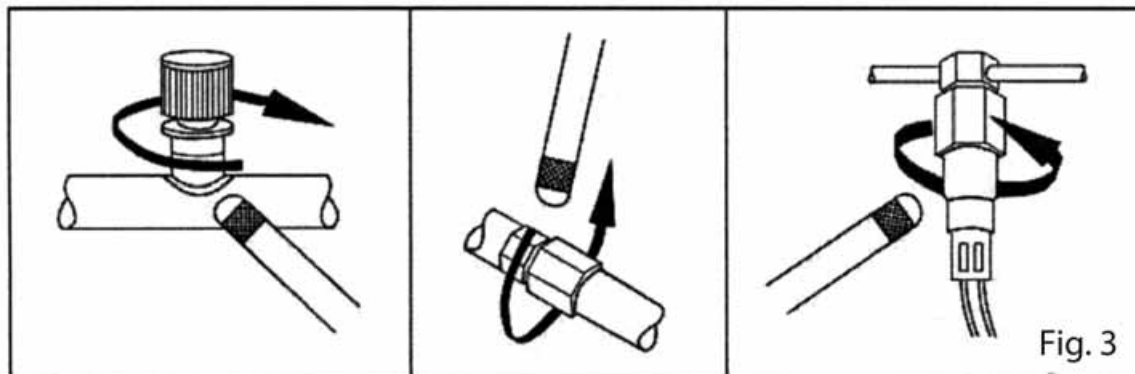

6.1 Examen visual del sistema de refrigeración: Las áreas con manchas aceitosas y sucias, válvulas nodo, resistencias, conectores o tuberías son las áreas con más probabilidades de fuga.

6.2 Inicio de la detección de fugas en la junta a una velocidad de 1cm/s. La distancia entre el extremo del sensor y la junta debe ser entre 1 y 3 cm.

6.3 Cuando se dispara una alarma, puede indicar que la fuga está cerca. Compruebe el área alrededor y vea si la alarma se repite. Si se confirma la fuga, encuentre el origen de la fuga desplazando el detector lentamente. Además, puede encontrar la fuga apartando el detector de la zona de fuga y reiniciando la unidad, ajustar el nivel de sensibilidad más bajo y repetir el proceso mencionado. Una vez confirmado, haga una marca alrededor de la fuga y repita este paso para confirmar la fuga.

6.5 Una fuga en la resistencia del evaporador es más difícil de detectar que otras áreas porque el extremo del sensor alcanza con dificultad la resistencia del evaporador entero. La mayoría de las resistencias de evaporador están compuestas de módulos y se instalan en un espacio cerrado con ventilador para intercambio de calor.

El sistema del ventilador debe encenderse durante 10 segundos, y después apagar el ventilador. Espere 10- 15 minutos al evaporador, después use el detector para detectar la salida del condensado (asegúrese de que el extremo sensor no esté en contacto con el condensado) o para detectar el aire dentro de la cámara de evaporación. La mayoría de halógenos son más ligeros que el aire y es probable que se acumulen en el punto más alto de un espacio cerrado. En caso de fuga en la resistencia del evaporador, la alarma señalará fuga aunque es difícil reparar un evaporador ubicando con certeza la fuga. En la mayoría de casos, debe sustituirse la resistencia entera.

Notas antes de la detección de la fuga:

- 1) Para detectar fugas en el sistema de refrigeración, el sistema debe tener una presión de funcionamiento normal, o al menos alcanzar parcialmente un mínimo de 50 PSI. La baja temperatura ambiental (inferior a 59 °F o 15°C) puede reducir la presión que requiere el sistema y provocar que la fuga tarde más en ser detectada. De no detectarse ninguna fuga, no significa que no existe fuga de gas. Compruebe la presión antes de llegar a una conclusión.
- 2) Las áreas en las que se producen fugas suelen estar cubiertas de contaminantes como el aceite o suciedad del compresor. Asegúrese de que el extremo del sensor no entre en contacto con estos contaminantes.
- 3) La función de la unidad es detectar el cambio relativo del refrigerante en el extremo del sensor. Encontrar la fuente de la fuga necesita ajustar manualmente la sensibilidad y que un técnico reinicie el detector.
- 4) En áreas en las que la atmósfera está contaminada con refrigerante halógeno, pulse la tecla reinicio para "ignorar" la fuga en el entorno. Asegúrese de no mover el extremo del sensor lejos del entorno contaminado mientras reinicia el detector.
- 5) En áreas con viento, el refrigerante halógeno de fuga puede ser diluido rápidamente o extraído del origen de la fuga. El técnico puede usar una protección contra el viento para aislar el área de fuga o apagar el ventilador temporalmente.
- 6) Para evitar una falsa alarma, evite que el extremo del sensor tenga humedad o algún disolvente. Además, el tornillo del sensor debe estar firmemente ajustado.

8. MANTENIMIENTO

Es importante un mantenimiento adecuado a fin de alargar la vida de servicio del detector y mejorar su rendimiento.

Aviso: Desconecte la corriente eléctrica antes de extraer la carcasa del sensor.

Mantenga el extremo del sensor limpio: use algodón o aire seco para limpiar el escudo del extremo del sensor si éste se ha contaminado. En ese caso, remoje el extremo del sensor completamente en alcohol durante unos minutos y luego use aire comprimido para secar, o séquelo con un trozo de tela.

Nota: No use disolventes como gasolina, aceite mineral, aguarrás, ya que estos solventes pueden crear una capa fina en el sensor y reducir la sensibilidad del detector y hacer que el detector más lento a la hora de responder a una fuga.

Ponga el detector y el sensor en un lugar seco y limpio; quite las baterías si no usa el detector durante un largo periodo de tiempo.



LEAK DETECTOR



SLD-300

OWNER'S MANUAL

SLD-300 Semi-Conductive Refrigerant Leak Detector

Contents:

1. General Description	page. 8
2. Main Features	page. 8
3. Installing and Charging Batteries	page. 9
4. operating features	page. 10
4.1 Battery Voltage Indicator	page. 10
4.2 Automatic circuit / Reset feature	page. 10
4.3 Sensitivity Adjustment	page. 11
4.4 Sensor Status Indicator	page. 11
4.5 Audible / Visual Alarms – Mute Feature	page. 11
5. Operation	page. 11
6. Detection method	page. 12
7. Maintenance	page. 13

1. GENERAL DESCRIPTION

SLD-300 offers the greatest sensitivity and fastest response of any portable refrigerant detector available. This is achieved through the employment of a high sensitive semi-conductive sensor combined with a sophisticated microprocessor-controlled circuit. In addition to the supreme performance and functional advantages, it offers an unique designed shape to provide greater ease of use and comfort.


2. MAIN FEATURES

- Sensor type: Semi-conductive sensor
- Minimum Sensitivity: 2g/yr (R134a)
- Response time: <2s
- Warm up time: <60s
- Ambient Environment:
- Temperature: 0°C - 50°C; humidity: <80%RH (non condensing)
- Application of refrigerant: It will respond to all halogenated (including Chlorine or Fluorine) refrigerants. This includes, but is not limited to:

CFCs	e.g.R12,R11,R500,R503 etc.
HCFCs	e.g.R22,R123,R124,R502 etc.
HFCs	e.g.R134a,R404a,R410a,R125 etc.

- Display method: Red and blue LED indicator lights
- One-touch reset and seven-level adjustable sensitivity
- True mechanical pump provides instant response and fast clearing of interference gases
- Battery level indication
- Sensor failure indication
- 3.7V /Li /2200mAh rechargeable batteries
- Unique shape design
- Flexible stainless probe

Parts diagram:

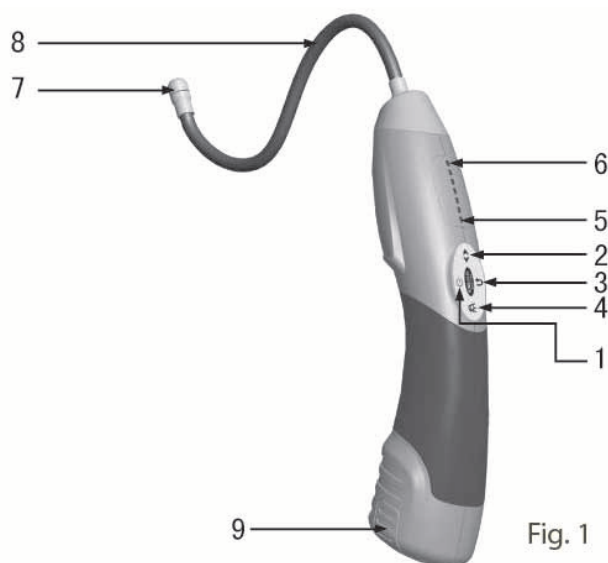

1. On / Off key
2. Sensitivity high / low key
3. Reset key
4. Alarm key
5. Battery voltage indicator (1st LED)
6. Visual leak size indicators (1st-7th LEDs)
7. Sensor
8. Flexible probe
9. Charger input jack
10. Li-ion Battery pack

Fig. 1

3. INSTALLING AND CHARGING BATTERIES

Take out the battery pack and insert it to the detector's battery compartment, noting the correct orientation. (see Fig 2)



Fig. 2

Warning: to prevent personal injury, do not use this leak detector in an explosive or combustible atmosphere. Ambient atmosphere is drawn through the probe and sensor, which operate at a very high temperature.

The resulting hot mixture of air and combustible gas could explode.

Caution: to prevent equipment damage, charge batteries only in temperatures between 10°C and 40°C.

Charging batteries outside this temperature range may cause permanent damage to the batteries.

Charging batteries

Under the status of power off:

Once the battery pack has been installed, plug the battery charger into a wall outlet and connect the charger jack to the unit (see Fig 3). When it is correctly connected, the first LED will indicate charging status:

Flashing blue = battery charging

Constant blue = battery fully charged

TIP: if it is charged under the status of power off, the leak detector will not be started.

Under the status of power on:

Plug in the charger, seven blue LED indicator lights will be on one by one in circulation during the process of charging.

When fully charged, the seven blue LED indicator lights will be constant on.

Note: It is suggested to charge batteries when the detector is turned off.

New or completely discharged batteries will take approximately six hours to be fully charged. When the LED indicates that the batteries are fully charged, plug off the charger, and the unit is ready for operation

4. OPERATING FEATURES:

This unit includes operating features designed to increase usability and simplify user Interface.

Please refer to Fig 1 to familiarize yourself with the indicators and keypad controls as you proceed through this section.

4.1 Battery Voltage Indicator:

The Battery Voltage Indicator allows the user to see the battery level at all times.

The first LED from the bottom is an “intelligent” battery status indicator and remains on whenever the unit is powered on and completes the warm-up. The LED will illuminate in one of three colours to indicate the battery voltage level:

If the LED is blue, the batteries are fully charged

If the LED is purple, the batteries have enough voltage to operate

If the LED is red, the batteries should be immediately recharged to prevent erratic performance or failure of detection.

4.2 Automatic Circuit/Reset feature:

The unit features Automatic Circuit and Reset functions that set the unit to ignore ambient concentrations of refrigerant.

Automatic circuit - Upon initial power-on and completion of the warm-up, the unit automatically sets itself to ignore the level of refrigerant present at the tip. Only a level, or concentration, greater than this level will cause an alarm.

Note: Since this feature causes the unit to ignore any refrigerant present at the sensor tip after warm-up is completed, the unit should be powered on and allowed to warm up in fresh air.

Reset feature - Resetting the unit during operation performs a similar function; it programs the circuit to ignore the level of refrigerant present at the tip. Each time the Reset key is pressed (and released), the unit sets its threshold for detection to a level above the current concentration being detected. By moving closer to a large leak, and pressing Reset each time a full detection is indicated, the user can pinpoint the source of the leakage. Similarly, the unit can be moved to fresh air and reset for maximum sensitivity.

Resetting the unit with no refrigerant present (fresh air) causes any level above zero to be detected. If need to reset the unit, press the Reset key. Each time the Reset key is pressed, all LEDs briefly show purple for about three seconds to provide a visual confirmation of the reset action.

4.3 Sensitivity Adjustment

The unit provides seven levels of sensitivity adjustment. When the unit is switched on, it is set to the lowest sensitivity position.

To change the sensitivity of the unit, press the Sensitivity key, and the LEDs light in blue. The number of lighted LED will indicate the level of sensitivity. For example, if five LED light, it represents that the sensitivity of detector has been adjusted to the fifth level. Seven level sensitivity could be real-time adjusted in circulation.

The **standard beeping tone** is also an indication of sensitivity level:

- In HIGH sensitivity, the unit emits high frequency BEEPING, and in LOW sensitivity the unit emits low frequency BEEPING.

4.4 Sensor Status Indicator

The unit's circuit has the ability to automatically diagnose and indicate the sensor's Status.

Whenever the unit is turned on, the circuit automatically senses the condition of the sensor and can detect a failed or missing sensor.

Failed Sensor Indication:

If the circuit detects a failed or missing sensor, all seven LED fast flash in red and blue alternatively, and beep a high frequency alarm together.

4.5 Audible / Visual alarms – Mute feature

The unit features two primary alarm indications – an internal speaker audible alarm and seven red LEDs visual alarm. When detect the leakage, LEDs will light in red. The number of lighted LEDs from bottom up indicate the level of leakage.

You may choose to activate both the audible and visual alarms, or use only the visual Alarm. Upon power-on, the unit will activate both. If you wish to cancel the audible alarm, press the Alarm key, it mutes the internal speaker, and the leakage will be indicated solely by the LED display Press the Alarm Key again, at any time, to reactivate the internal speaker.

5. OPERATION:

5.1 Press and release the ON/OFF Key to switch the unit on

5.2 The detector will start the warm-up. The LEDs begin cycling in purple, from the bottom up. The warm-up time is about 60 seconds.

5.3 After warm-up, the first light from the bottom(battery voltage indicator)will be on and the speak beeps at a steady rate, indicating that the unit is ready for use. The first LED displays the battery voltage, as mentioned above.

5.4 Set the sensitivity level according to user's demand, as described in the Sensitivity Adjustment Section.

5.5 Begin searching for leaks Move the probe tip toward the suspected leak. The flexible probe may be shaped to provide access to hard-to-reach areas.

NOTE: If the unit has previously been in service, verify the probe tip is not obstructed with dirt, grease, etc.


5.6 If a refrigerant is detected, the unit will begin to alarm – the audible tone will quicken and the LEDs will light. The larger of the detected concentration, the greater it alarms, and more LEDs will light.

5.7 If an alarm occurs before the leak source is pinpointed, the Reset Key may be used to pinpoint the leak, as described in the Reset Features section.

The unit may be reset as many times as necessary to pinpoint the leak source. It is suggested to wait for about ten seconds to detect the leakage after pressing rest key.

6. DETECTION METHOD:

As for the detection method, please see Figure 4

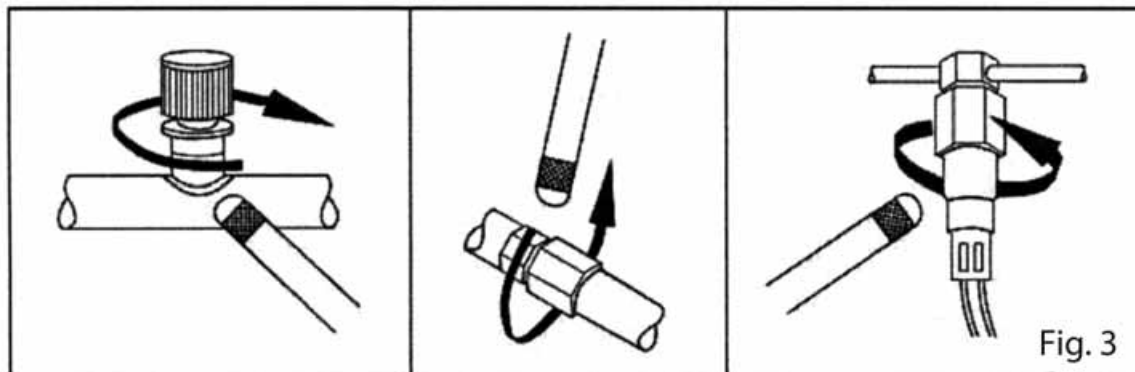

- 6.1. Visually exam the refrigeration system. The oily and dirty spots, node valves, coils, connectors, or pipelines are the areas most likely to leak gases.
- 6.2. Start leak detecting at the joint at a speed of 1cm /s and the distance between sensor tip and the joint should be 1-3 cm.
- 6.3. When an alarm is triggered, it may indicate that the leakage is close by. Detect around that area again and see if the alarm is repeatable. If a leak is confirmed, pinpoint the leak source by moving slowly from no-leaking (no-alarm) area to the leaking area from different directions.
Besides, you could also pinpoint the leakage by moving the detector away from the leaking area and reset the unit, adjusting the sensitivity lower and repeating the above process.
Once confirmed, mark around the leakage and continue detecting the whole line of the system.
- 6.4. Additional work may be needed to eliminate possible ambiguity, such as, other contaminants at the spot may also make the detector work abnormally. Please clean the leaking area with dry cloth and blow clean dry air to the leaking area and repeat step 3 above to confirm the leak.
- 6.5. Leak on evaporator coil is more difficult to detect than other areas because it is difficult for sensor tip to access to the whole evaporator coil. Most evaporator coils are composed of modules and are installed in a closed space with fan for heat exchange.

The system with the fan should be turned on for 10 seconds and then turn off the fan, wait 10-15 minutes at the evaporator, then use detector to detect the outlet of the condensate (make sure the sensor tip doesn't touch with the condensate), or detect the air inside the evaporator chamber.

Most halogens are lighter than the air and likely to accumulate at the highest spot in the closed space.

An alarm may indicate a leak at the evaporator coil, but it is hard to repair evaporator by pinpointing the precise leak location. In most cases, the whole coil has to be replaced.

NOTES BEFORE LEAKAGE DETECTION:

- 1) In order to detect leakage in a refrigeration system, the system must have normal operating pressure, or at least partially reaches to minimum 50 PSI. Low environmental temperature (lower than 59 or 15°C) may lower the system required pressure and may make the leakage less likely to be detected. No leak detected does not mean the system does not have gas leakage. Check the pressure before making the conclusion.
- 2) Leaking areas are usually covered with contaminants such as compressor oil or dirt, be careful not to make the sensor tip contact with these contaminants.
- 3) The function of the detector is to detect refrigerant's relative change at the sensor tip.
Pinpointing the leakage source needs to manually adjust the sensitivity and reset the detector by the technician.
- 4) In areas where the atmosphere is contaminated with halogen refrigerant, press reset key to ignore the leakage in the background.
Make sure not move the sensor tip away from the contaminated background while resetting the detector.
- 5) In windy area, the leaking halogen refrigerant may be quickly diluted or removed from the leakage source. The technician may use a wind shield to isolate the leak area or temporarily turn off the fan.
- 6) To avoid false alarm, prevent the sensor tip against any moisture or other solvent. Besides, the screw of the sensor should be tightened up.

7. MAINTENANCE

Proper maintenance is important and may extend the service life and improve the performance of your detector.

Warning: Turn the power off before clearing the shell of sensor.

Keep the sensor tip clean: Use cotton cloth or dry air to clean the shield on the sensor tip if it gets contaminated. If the sensor tip itself is contaminated, soak the tip in absolute alcohol for a few minutes, and then use compressed air to blow it dry, or dry it with cloth.

Note: Never use strong solvents such as Gasoline, mineral oil, turpentine, these solvents may coat the sensor with a thin film and reduce the sensitivity of the detector and make the detector slow to respond to a leak.

Put the detector and the sensor in a dry and clean place; remove the batteries if the detector is not used for a long time.